OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN–S

Pi [kW]	Ps [kW]	Opis odpływu
6,0		Mikroskop Konfonkalny pom. 1.38
6,0		Mikroskop Konfonkalny pom. 1.23
6,0		Mikroskop Konfonkalny pom. 1.22
6,0		Mikroskop Konfonkalny pom. 1.21
6,0		Mikroskop Konfonkalny pom. 1.20
6,0		Mikroskop Konfonkalny pom. 1.18
6,0		Mikroskop Konfonkalny pom. 1.18
6,0		Mikroskop Konfonkalny pom. 1.17
6,0		Mikroskop Konfonkalny pom. 1.17
–		Rezerwa
–		Rezerwa
–		Rezerwa
–		Rezerwa
		Wyłączenie awaryjne laboratorium
11,5		Mikroskop Elektronowy pom. 1.28
4,0		Water cooler pom. 1.28
1,5		Zestaw gniazd ogólnych pom. 1.28
1,2		System uzdatniania wody pom. 1.29
1,5		Zestaw gniazd ogólnych pom. 1.29

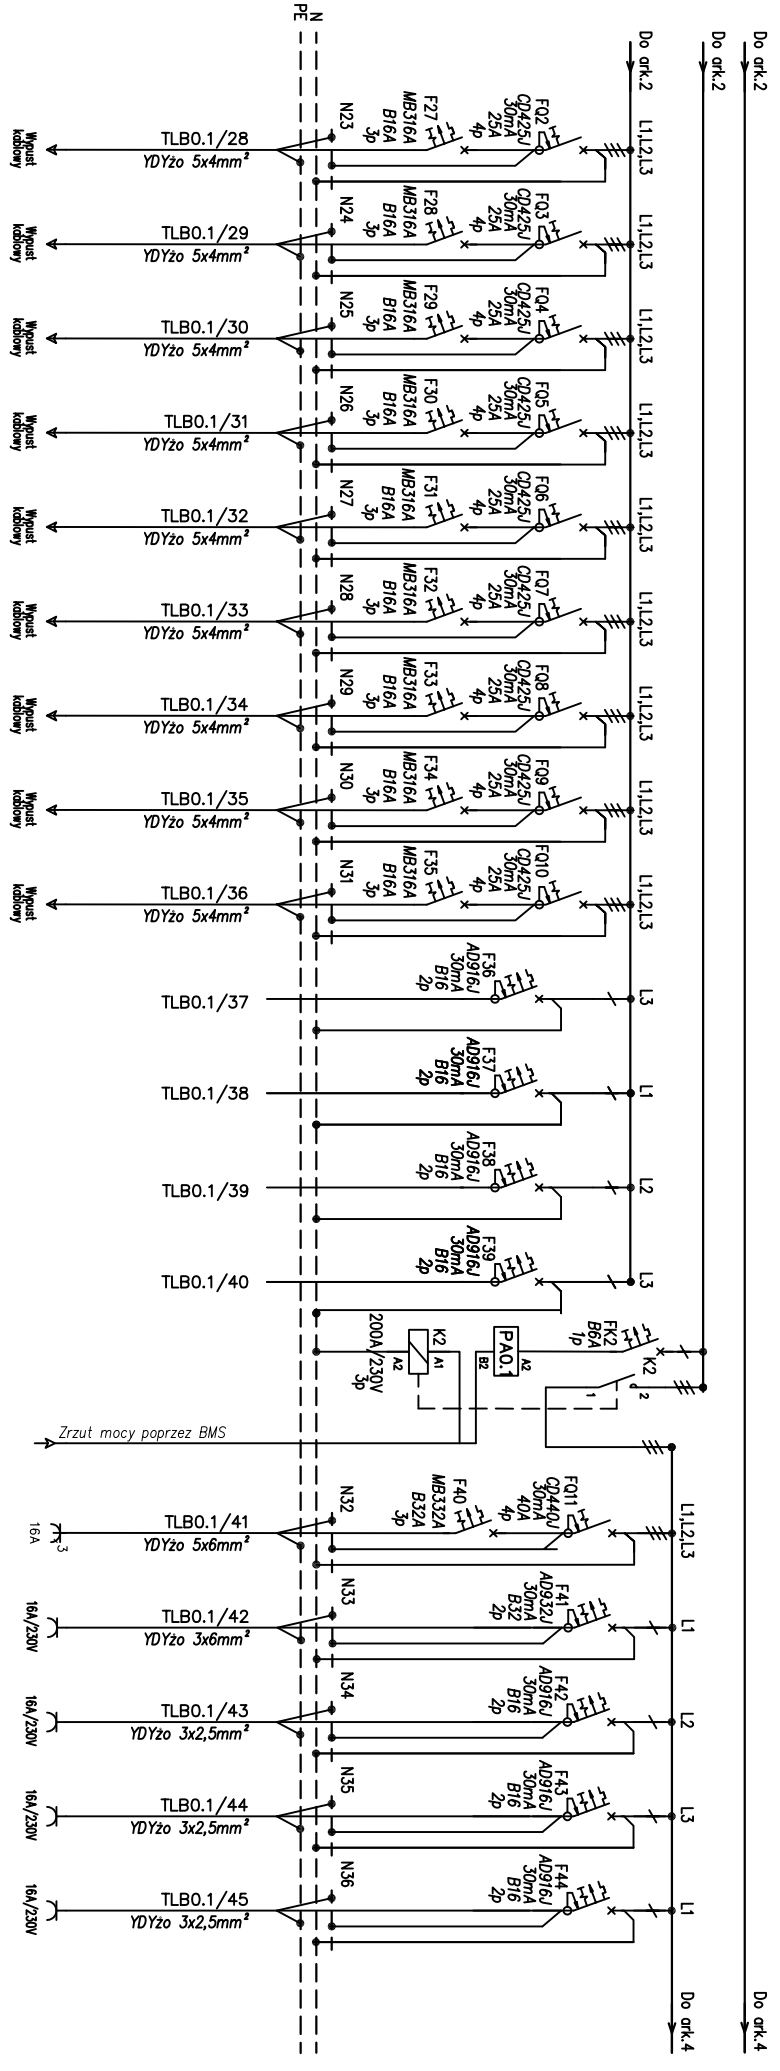

Tytuł rysunku	Rozdzielnica 0,4kV TLB0.1 Schemat strukturalny
Nr projektu	KON –14/11PBW/EL
Następny arkusz	04
Nr arkusza	03
Nr rysunku	4.1EL