OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN–S

Pi [kW]	Ps [kW]	Opis odpływu
2,8		Łaźnia wodna chłodzona pom. 2.13
0,3		Termoblok pom. 2.13
0,9		Gniazda ogólne pom. 2.13
0,9		Gniazda ogólne pom. 2.13
0,9		system uzdatniania wody pom. 2.12
1,0		Komora laminarna pom. 2.12
2,0		Lodówko-zamrażarka pom. 2.12
0,9		Gniazda ogólne pom. 2.12
1,3		Gniazda ogólne pom. 2.12
–		Rezerwa
–		Rezerwa
–		Rezerwa
–		Rezerwa
–		Rezerwa
–		Rezerwa
–		Rezerwa
–		Rezerwa

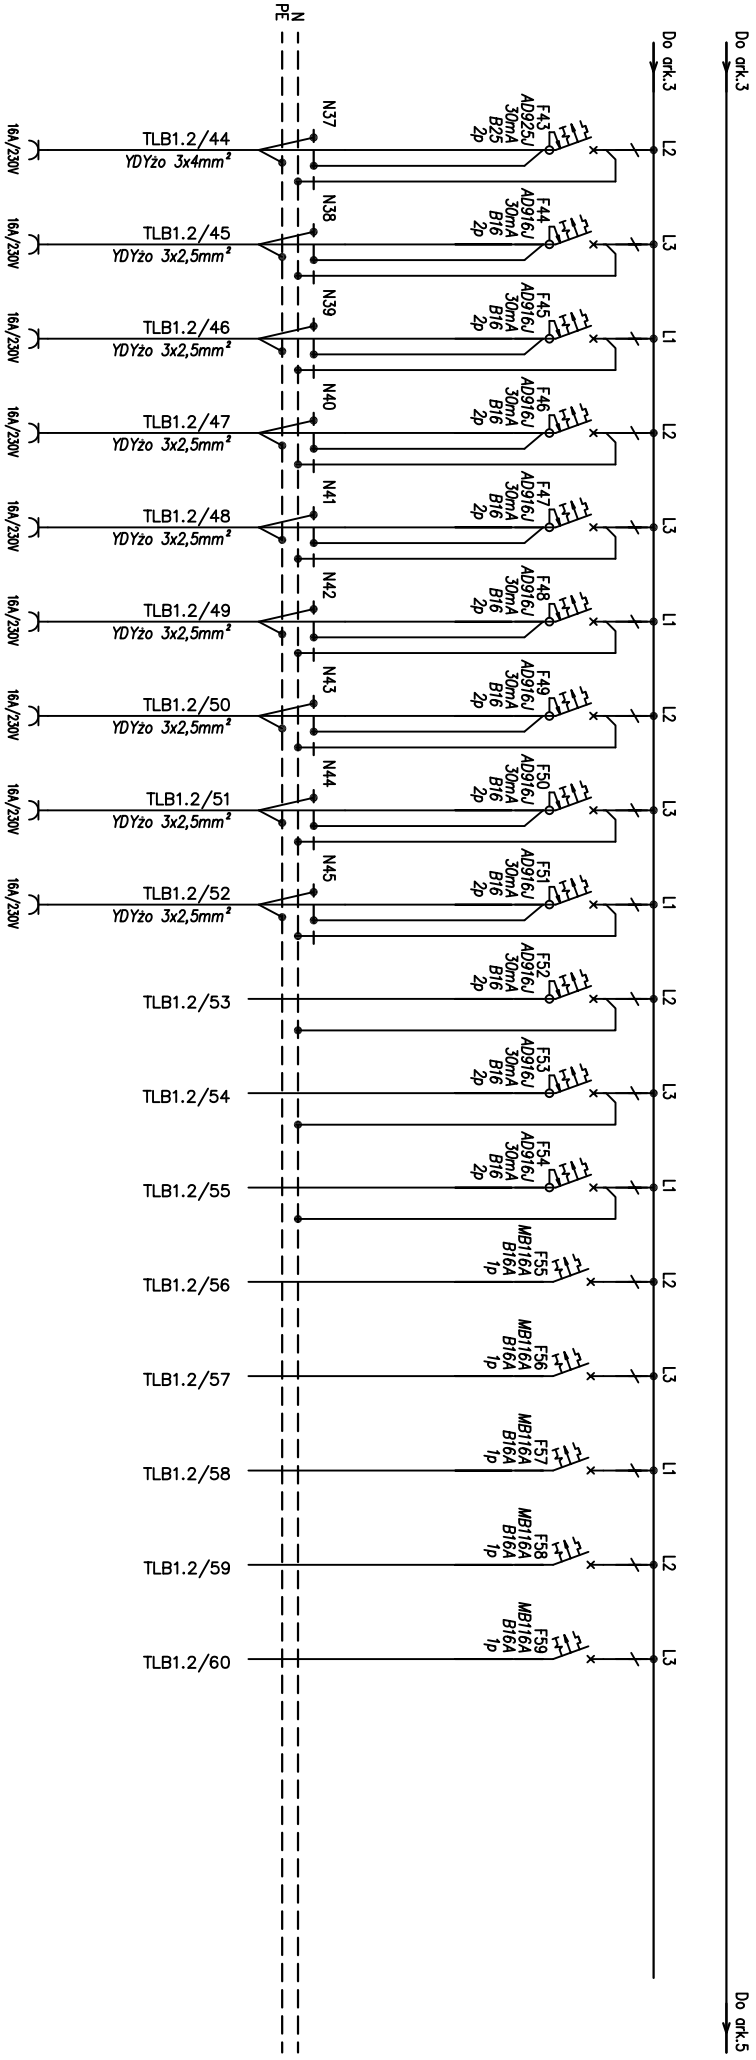

Tytuł rysunku	Nr projektu	Następny arkusz	Nr arkusza	Nr rysunku
Rozdzielnica 0,4kV TLB1.2 Schemat strukturalny	KON –14/11PBW/EL	05	04	4.7EL