Rozdzielnia RS3	SEKCJA III–awaryjna
	3x400/230V 50Hz, In=630A I1sek=22kA Pi/Ps=401/207kW

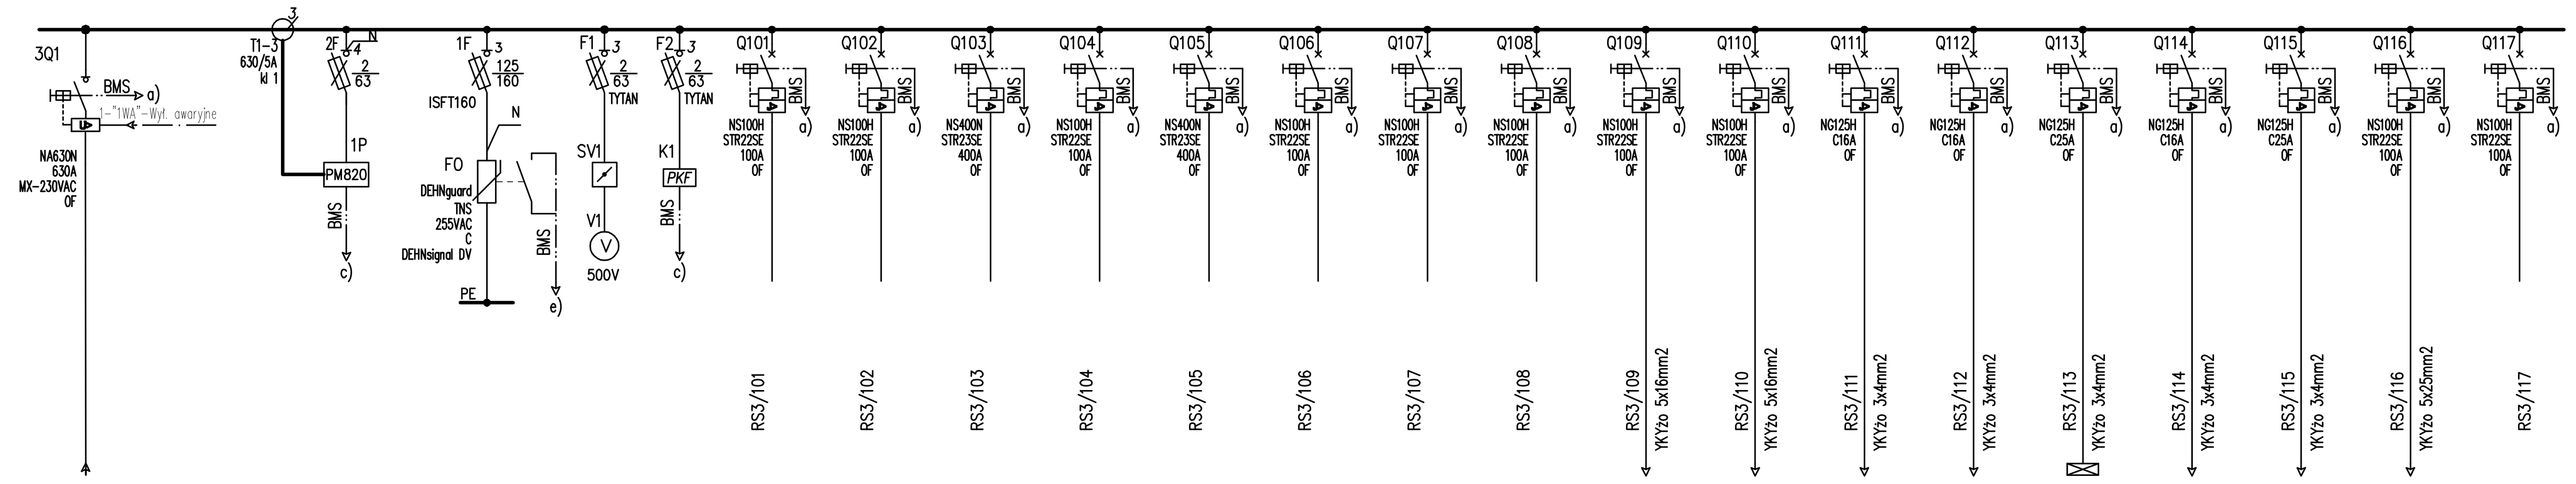

Obwód	Moc
Zas. z RSG1 Q3	
Analizator parametrów sieci: U, I, P, Pmax, THD, cos(fi) (protokół LON)	–
Ochronnik przepięciowy	
Pomiar napięcia	–
Obecność nap. do BMS	–
REZERWA	–
REZERWA	
REZERWA	–
REZERWA	–
REZERWA	–
REZERWA	–
REZERWA	–
REZERWA	–
ZAS. WINDY D1	19,0
ZAS. WINDY D2	9,0
ZAS. KD	1,0
ZAS. CCTV	1,0
ZAS. TABLICY POTRZEB WŁ. TPW	2,0
ZAS. BMS	1,0
ZASILANIE CENTRALKI SSWiN	2,0
ZAS. CENTRALNEJ BATERII CB1 +CB2	7,0
REZERWA	–

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN–S

M+W GROUP

KONTRAPUNKT
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
30-701 Kraków, ul. Zabłocie 39 tel: 012 296 02 71
32-085 Krzeszowice ul. Armii Krajowej 13/25 fax: 012 296 02 70

temat	"Przebudowa i rozbudowa budynku nr 9, dla potrzeb Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+"		Nr proj.: KON -14/11PBW/EL Data: Wrzesień 2011
inwestor	Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 147/149 54-066 Wrocław		
obiekt	Budynek nr9 – Campus Pracze, 54-058 Wrocław, ul. Stabłowicka 147/149, Działki nr: 1/6, 1/9, 1/10, 1/11 AM-30; Obręb Pracze Odrzańskie.		
branża	Elektryczna		
faza	Projekt Budowlano Wykonawczy	Numer uprawnień	
generalny projektant	mgr inż. arch. Aleksander Mirek	151/98	Podpis:
autorzy	inż. Jacek Bolana	MAP/0384/PWOE/08	Podpis:
	mgr inż. Janusz Szczypka		
	mgr inż. Wojciech Adach		
sprawdzający	inż. Tomasz Tokarz	MAP/0116/PWOE/04	Podpis:
treść	SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY SIŁOWEJ RS3		Nr rys.: 10EL Skala: 1:50

KONTRAPUNKT architektura & technologia

Prawa Autorskie zastrzeżone– Zespół Projektowy Kontrapunkt V– Projekt

UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!