


Opis odpływu		Ps [kW]	Pl [kW]
Wyłączenie awaryjne laboratorium			
Fermentor 7l pom. 3.61		1,5	
Fermentor 15l pom. 3.61		1,5	
Zestaw gniazd dedykowanych pom. 3.61		0,3	
Sterowanie fermentor pom. 3.63		2,0	
Fermentor pom. 3.63		27,0	
Zestaw gniazd dedykowanych pom. 3.63		0,3	
Komora laminarna pom. 3.65		1,3	
Komora laminarna pom. 3.65		1,3	
Fermentor 7l pom. 3.65		1,5	
Fermentor 15l pom. 3.65		1,5	
Zestaw gniazd dedykowanych pom. 3.65		0,3	
Rezerwa		–	
Rezerwa		–	
Rezerwa		–	
Rezerwa		–	



Przyłącze grzybkowy czerniony
zwalniany przez obwód rozdzielnicy

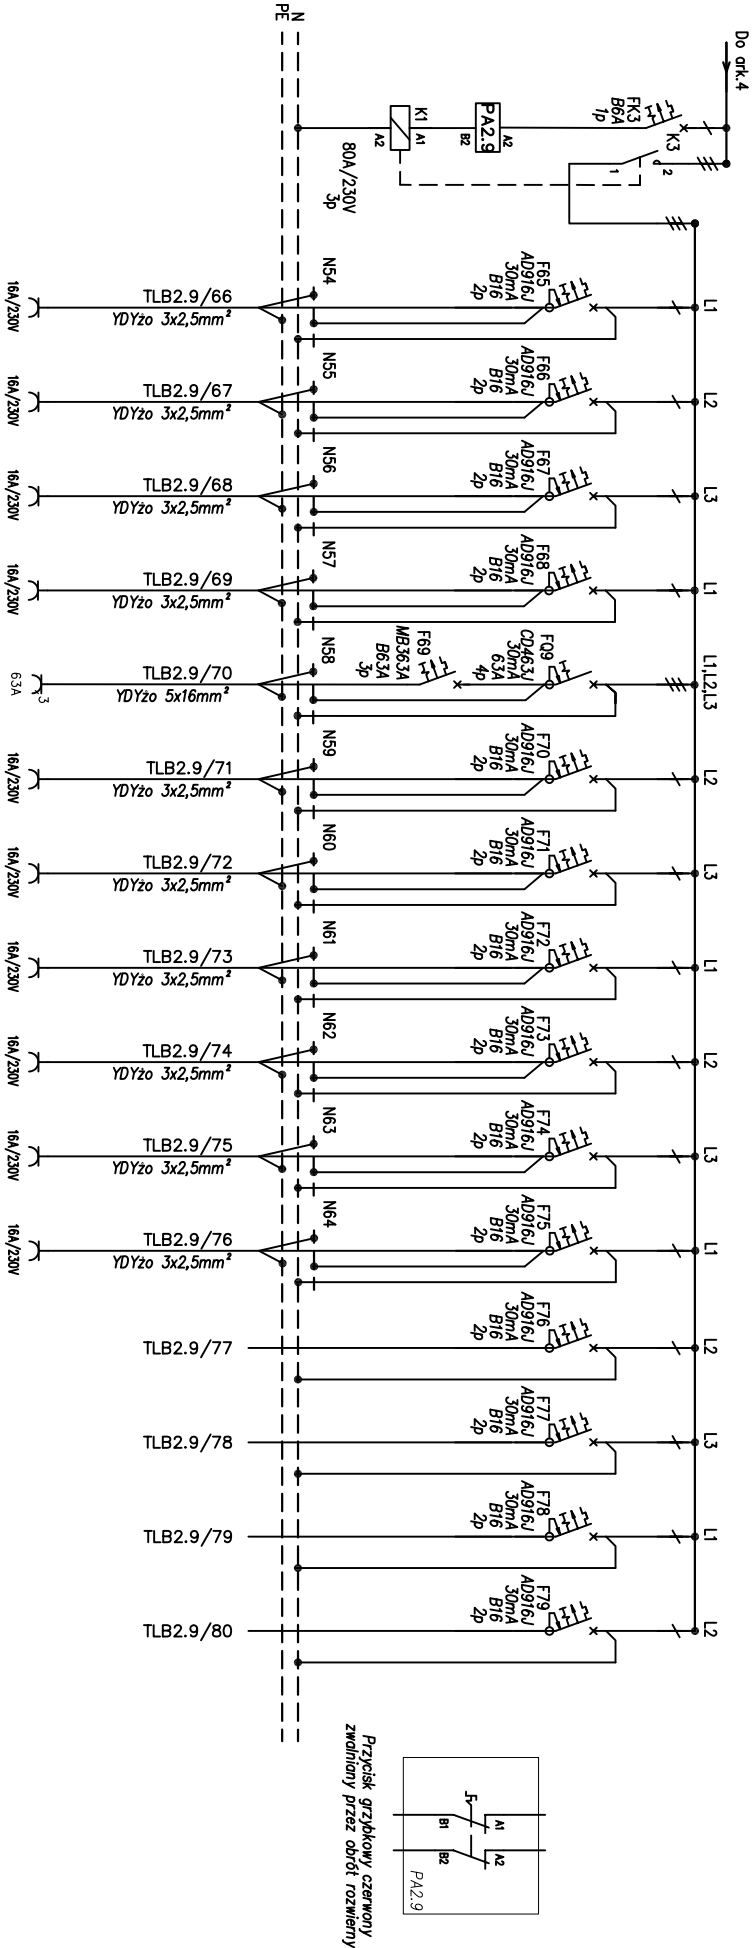