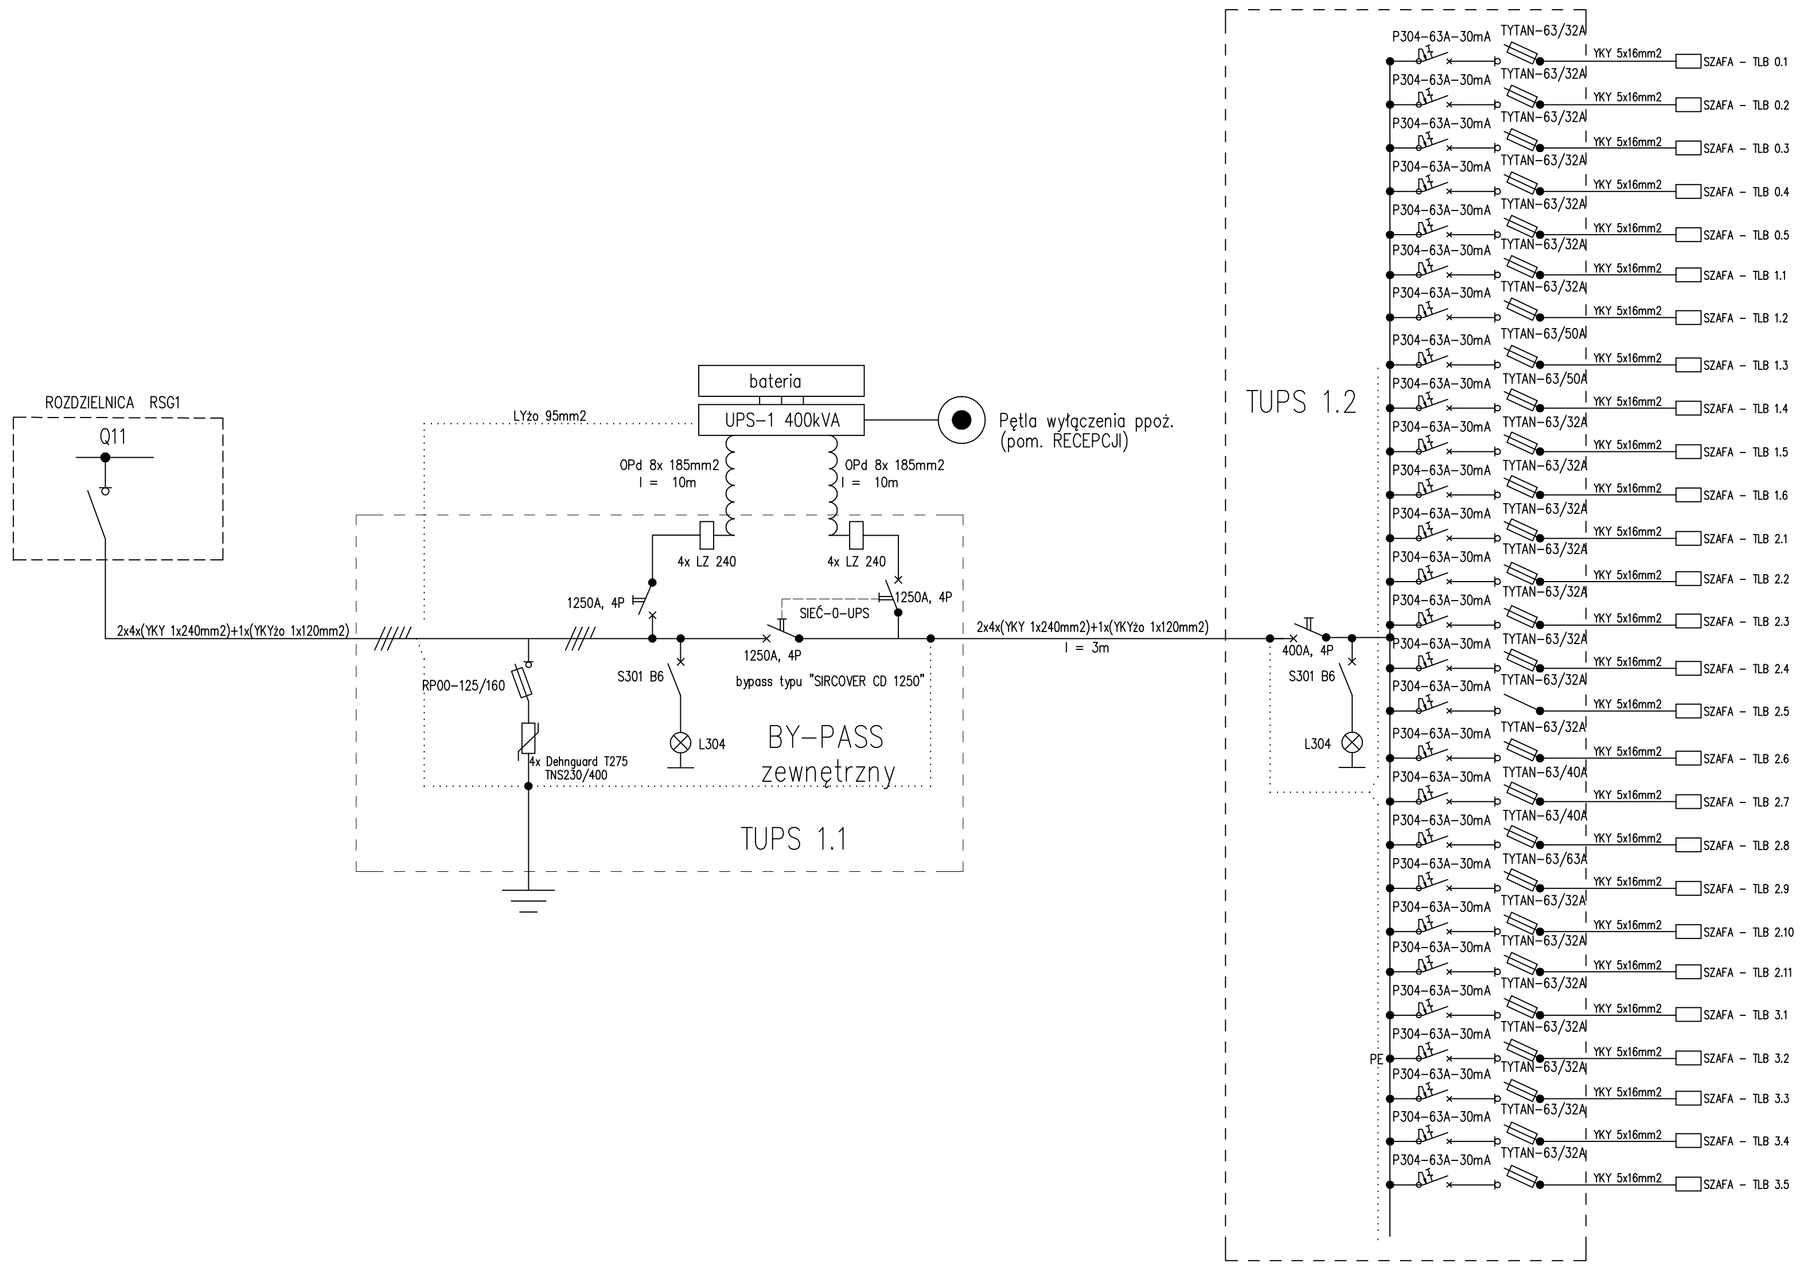

UPS-1

Pi = 360kVA
Psz =310kW
Isz = 447A

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-S

M+W GROUP

KONTRAPUNKT
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
30-701 Kraków, ul. Zabłocie 39 tel.012 296 02 71
32-065 Krzeszowice ul. Anieli Krzywoń 13/29 fax.012 296 02 70

temat	"Przebudowa i rozbudowa budynku nr 9, do potrzeb Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+"
nr proj.	036-14/11/PRWE/EL
data	Wrzesień 2011
inwestor	Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 147/149 54-066 Wrocław
obiekt	Budynek nr9 - Campus Pracze, 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147/149, Działki nr. 1/6, 1/5, 1/10, 1/11 AM-32, Obręb Pracze Odrzańskie.
branża	Elektryczna
faza	Projekt Budowlano Wykonawczy — Numer uprawnień
generalny projektant	mgr inż. arch. Aleksander Mirek — 131/98 — podpis
autorzy	inż. Jacek Balana — MAP/0384/PWOE/08 — podpis mgr inż. Janusz Szczybka mgr inż. Wojciech Adach
sprawdzający	inż. Tomasz Tokarz — MAP/0116/PWOE/04 — podpis
treść	**SCHEMAT ZASILANIA GWARANTOWANEGO Z UPS-a BUDYNKOWEGO**
nr rys.	10EL
Skala	1:50

KONTRAPUNKT architektura & technologia

Prawa Autorskie zastrzeżone- Zespół Projektowy Kontrapunkt V- Projekt

UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!