OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN–S

Pi [kW]	Ps [kW]	Opis odpływu
–		Rezerwa
–		Rezerwa
–		Rezerwa
–		Rezerwa
–		Rezerwa
–		Rezerwa
		Wyłączenie awaryjne laboratorium
0,3		*Dygestorium pom. 3.35*
–		Rezerwa
0,3		*Dygestorium pom. 3.35*
–		Rezerwa
0,3		Licznik scyntylacyjny pom. 3.35
1,1		Phophorimager pom. 3.35
0,3		Zestaw gniazd dedykowanych pom. 3.35
0,3		*Dygestorium pom. 3.31*
–		Rezerwa
0,3		*Dygestorium pom. 3.31*
–		Rezerwa
1,1		Phosphoimager pom. 3.31

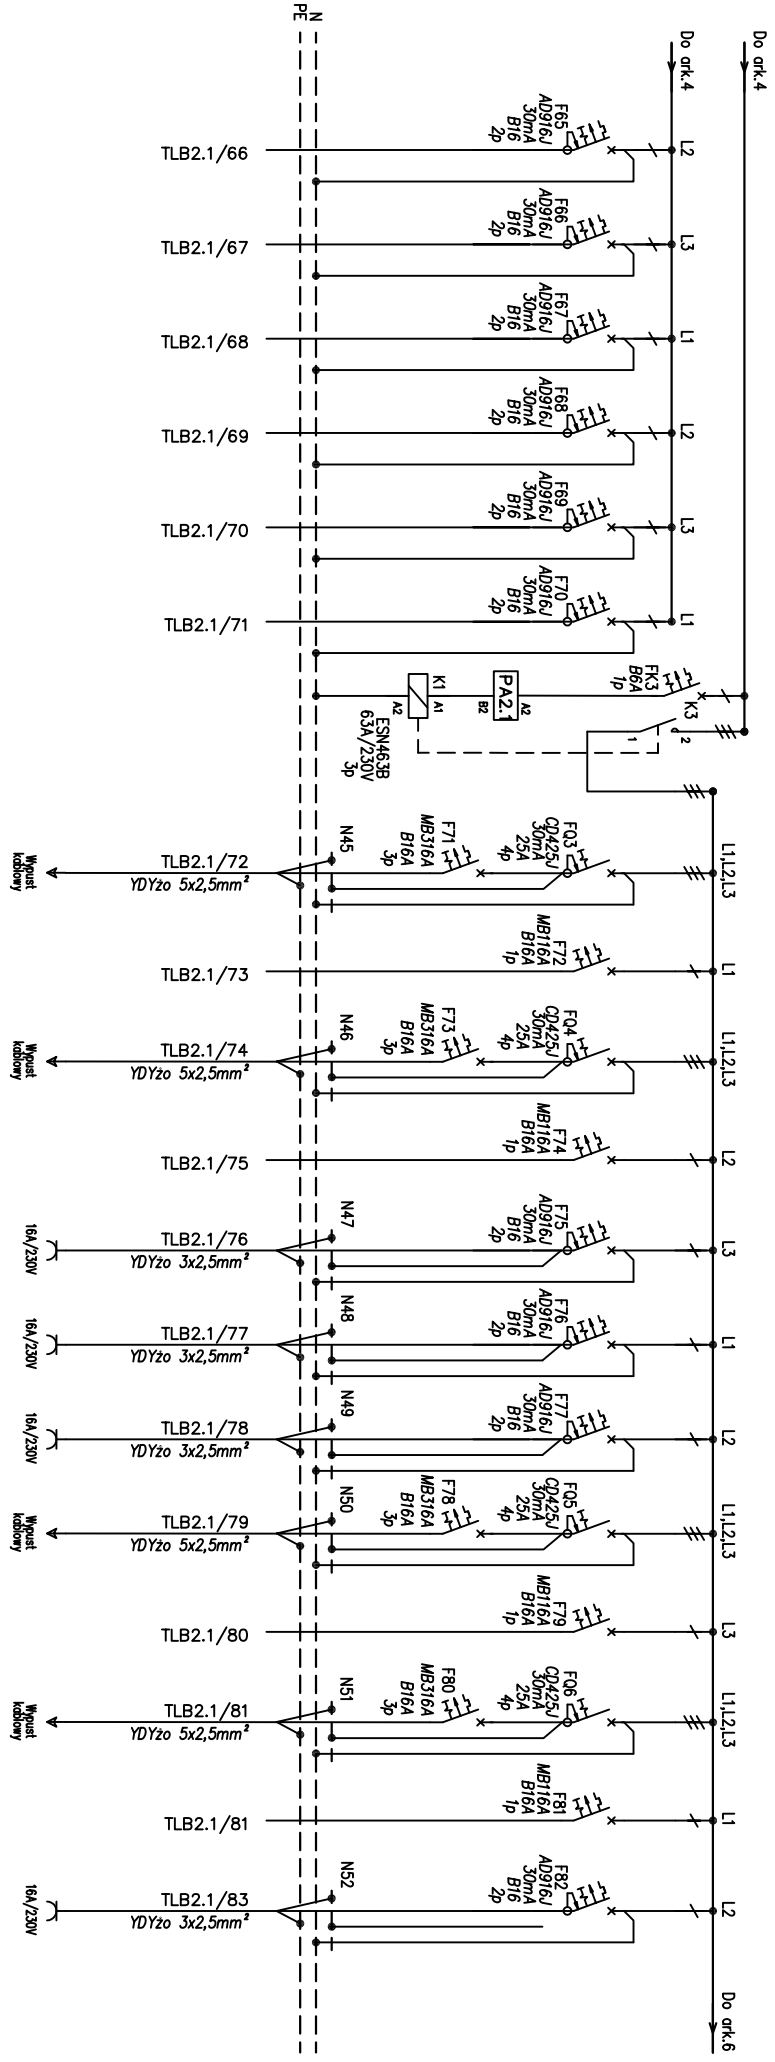

Tytuł rysunku	Rozdzielnica 0,4kV TLB02.1 Schemat strukturalny
Nr projektu	KON –14/11PBW/EL
Następny arkusz	06
Nr arkusza	05
Nr rysunku	4.14EL