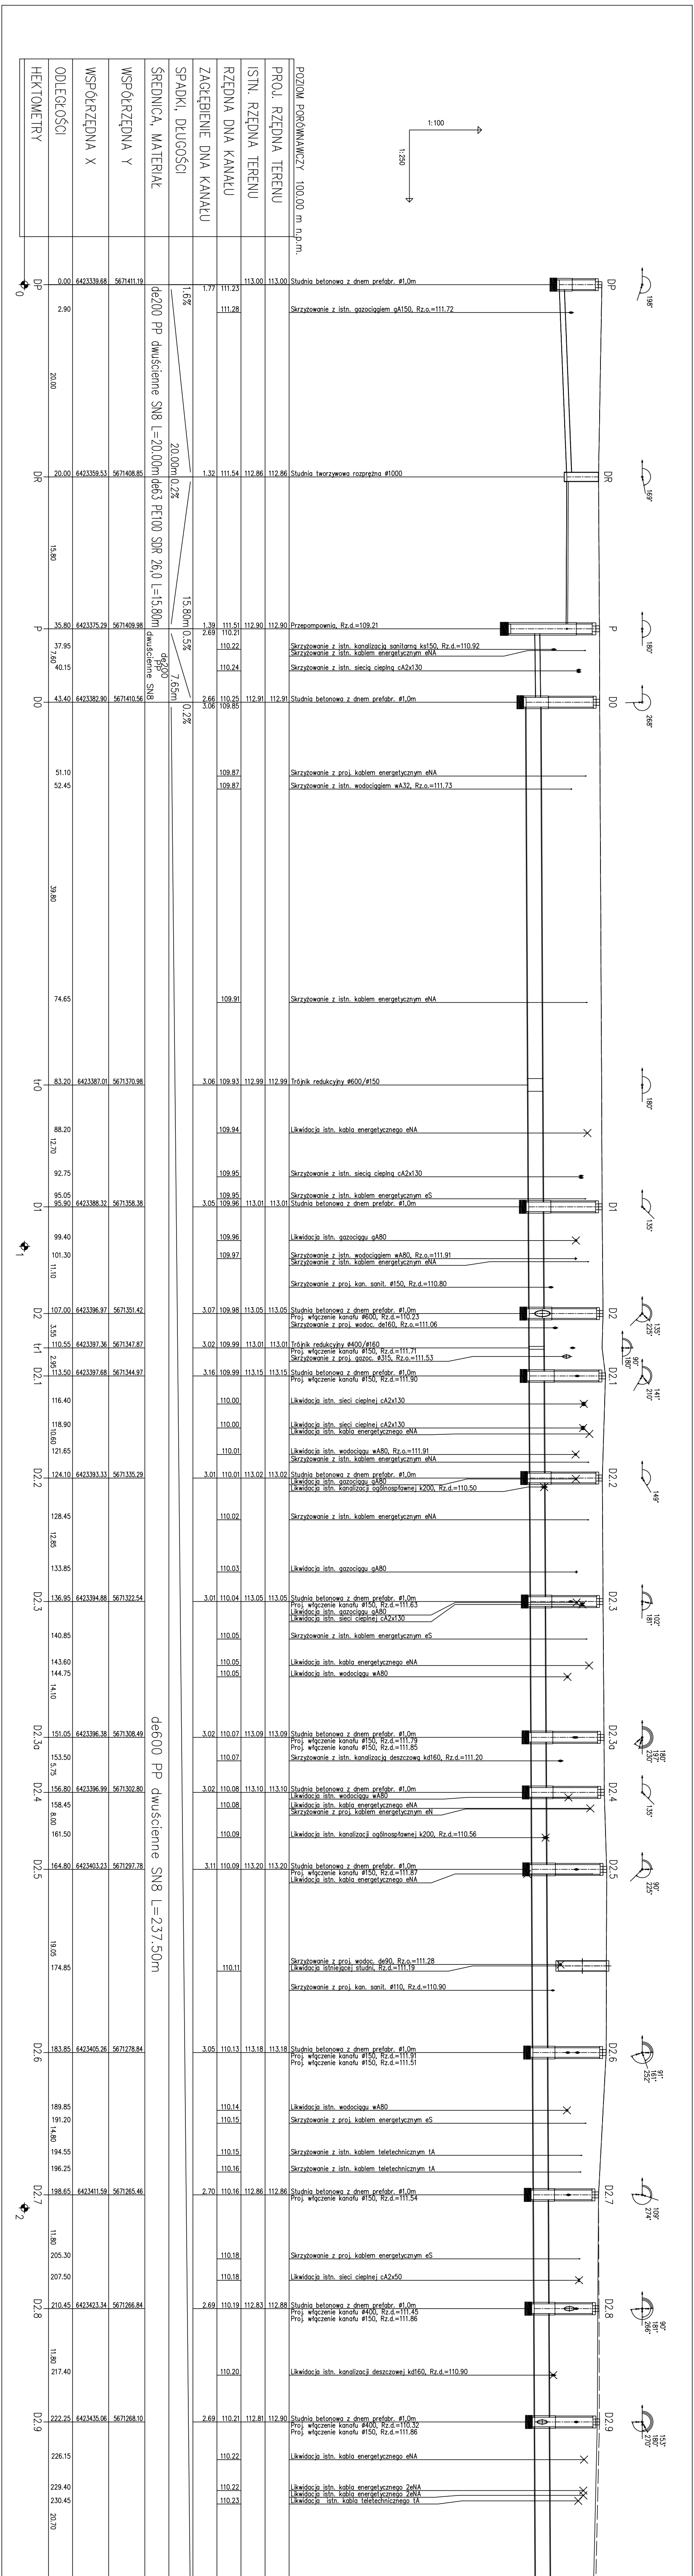
POZIOM PORÓWNAWCZY 100,00 m n.p.m.
1:100
1:250
PROJ. RZĘDNA TERENU
ISTN. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
WSPÓŁRZĘDNA Y
WSPÓŁRZĘDNA X
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
0
1
2
DP
DR
P
D0
tr0
D1
D2
tr1
D2.1
D2.2
D2.3
D2.3a
D2.4
D2.5
D2.6
D2.7
D2.8
D2.9
de200 PP dwuścienne SN8 L=20.00m
de63 PE100 SDR 26.0 L=15.80m
de200 PP dwuścienne SN8
de600 PP dwuścienne SN8 L=237.50m
1.6%
20.00m 0.2%
15.80m 0.5%
7.65m 0.2%
Studnia betonowa z dnem prefabr. ø1,0m
Skrzyżowanie z istn. gazociągiem gA150, Rz.o.=111.72
Studnia tworzywowa rozprężna ø1000
Przepompownia, Rz.d.=109.21
Skrzyżowanie z istn. kanalizacją sanitarną ks150, Rz.d.=110.92
Skrzyżowanie z istn. kablem energetycznym eNA
Skrzyżowanie z istn. siecią cieplną cA2x130
Skrzyżowanie z proj. kablem energetycznym eNA
Skrzyżowanie z istn. wodociągiem wA32, Rz.o.=111.73
Trójnik redukcyjny ø600/ø150
Likwidacja istn. kabla energetycznego eNA
Skrzyżowanie z istn. kablem energetycznym eS
Likwidacja istn. gazociągu gA80
Skrzyżowanie z istn. wodociągiem wA80, Rz.o.=111.91
Skrzyżowanie z proj. kan. sanit. ø150, Rz.d.=110.80
Proj. wpięcie kanału ø600, Rz.d.=110.23
Skrzyżowanie z proj. wodoc. de160, Rz.o.=111.06
Trójnik redukcyjny ø400/ø160
Proj. wpięcie kanału ø150, Rz.d.=111.71
Skrzyżowanie z proj. gazoc. ø315, Rz.o.=111.53
Proj. wpięcie kanału ø150, Rz.d.=111.90
Likwidacja istn. sieci cieplnej cA2x130
Likwidacja istn. wodociągu wA80, Rz.o.=111.91
Likwidacja istn. kanalizacji ogólnospławnej k200, Rz.d.=110.50
Likwidacja istn. gazociągu gA80
Skrzyżowanie z istn. kablem energetycznym eNA
Likwidacja istn. wodociągu wA80
Skrzyżowanie z istn. kanalizacją deszczową kd160, Rz.d.=111.20
Skrzyżowanie z proj. kablem energetycznym eN
Likwidacja istn. kanalizacji ogólnospławnej k200, Rz.d.=110.56
Skrzyżowanie z proj. wodoc. de90, Rz.o.=111.28
Likwidacja istniejącej studni, Rz.d.=111.19
Skrzyżowanie z proj. kan. sanit. ø110, Rz.d.=110.90
Skrzyżowanie z proj. kablem energetycznym eS
Skrzyżowanie z istn. kablem teletechnicznym tA
Likwidacja istn. sieci cieplnej cA2x50
Proj. wpięcie kanału ø400, Rz.d.=111.45
Proj. wpięcie kanału ø150, Rz.d.=111.86
Likwidacja istn. kanalizacji deszczowej kd160, Rz.d.=110.90
Proj. wpięcie kanału ø400, Rz.d.=110.32
Likwidacja istn. kabla energetycznego 2xNA
Likwidacja istn. kabla teletechnicznego tA
0.00 6423339.68 5671411.19 1.77 111.23 113.00 113.00
2.90 111.28
20.00 6423359.53 5671408.85 1.32 111.54 112.86 112.86
35.80 6423375.29 5671409.98 1.39 2.69 111.51 110.21 112.90 112.90
37.95 110.22
40.15 110.24
43.40 6423382.90 5671410.56 2.66 3.06 110.25 109.85 112.91 112.91
51.10 109.87
52.45 109.87
74.65 109.91
83.20 6423387.01 5671370.98 3.06 109.93 112.99 112.99
88.20 109.94
92.75 109.95
95.05 109.95
95.90 6423388.32 5671358.38 3.05 109.96 113.01 113.01
99.40 109.96
101.30 109.97
107.00 6423396.97 5671351.42 3.07 109.98 113.05 113.05
110.55 6423397.36 5671347.87 3.02 109.99 113.01 113.01
113.50 6423397.68 5671344.97 3.16 109.99 113.15 113.15
116.40 110.00
118.90 110.00
121.65 110.01
124.10 6423393.33 5671335.29 3.01 110.01 113.02 113.02
128.45 110.02
133.85 110.03
136.95 6423394.88 5671322.54 3.01 110.04 113.05 113.05
140.85 110.05
143.60 110.05
144.75 110.05
151.05 6423396.38 5671308.49 3.02 110.07 113.09 113.09
153.50 110.07
156.80 6423396.99 5671302.80 3.02 110.08 113.10 113.10
158.45 110.08
161.50 110.09
164.80 6423403.23 5671297.78 3.11 110.09 113.20 113.20
174.85 110.11
183.85 6423405.26 5671278.84 3.05 110.13 113.18 113.18
189.85 110.14
191.20 110.15
194.55 110.15
196.25 110.16
198.65 6423411.59 5671265.46 2.70 110.16 112.86 112.86
205.30 110.18
207.50 110.18
210.45 6423423.34 5671266.84 2.69 110.19 112.83 112.88
217.40 110.20
222.25 6423435.06 5671268.10 2.69 110.21 112.81 112.90
226.15 110.22
229.40 110.22
230.45 110.23
20.00
15.80
7.60
39.80
12.70
11.10
3.55
2.95
10.60
12.85
14.10
5.75
8.00
19.05
14.80
11.80
20.70


180° 256°
179° 269°
181° 256°
180° 270°
180°
270°
179° 270°
180° 270°
180° 236°
91° 180°
180° 269°
90° 232°
D2.10
D2.11
D2.12
D2.13
D2.14
D2.15
D2.16
D2.17
D2.18
D2.19
D2.20
D2.21
3

D2.10	242.95	6423455.62	5671270.32	2.46	110.25	112.62	112.71	Studnia betonowa z dnem prefabr. Ø1,0m Proj. włączenie kanału Ø150, Rz.d.=111.67
	255.40				110.28			Skrzyżowanie z proj. kablem teletechnicznym Tt Likwidacja istn. kabla energetycznego eNA
D2.11	256.85	6423469.44	5671271.78	2.31	110.29	112.51	112.60	Studnia betonowa z dnem prefabr. Ø1,0m Proj. włączenie kanału Ø600, Rz.d.=110.30
	258.30				110.30			Skrzyżowanie z proj. kablem teletechnicznym t
	260.25				110.32			Likwidacja istn. kanalizacji sanitarnej ks150, Rz.d.=111.23
D2.12	262.90	6423475.47	5671272.50	2.30	110.35	112.48	112.65	Studnia betonowa z dnem prefabr. Ø1,0m Proj. włączenie kanału Ø150, Rz.d.=111.55 Likwidacja istn. kanalizacji sanitarnej ks150, Rz.d.=111.23
	266.50				110.39			Skrzyżowanie z proj. kablem energetycznym eS Likwidacja istn. kanalizacji deszczowej kd150, Rz.d.=111.20
D2.13	268.00	6423480.55	5671273.04	2.13	110.41	112.50	112.54	Studnia betonowa z dnem prefabr. Ø1,0m Proj. włączenie kanału Ø150, Rz.d.=111.30 Likwidacja istn. kanalizacji sanitarnej ks150, Rz.d.=111.19
	270.80				110.44			Likwidacja istn. kabla energetycznego eNA
	274.50				110.48			Likwidacja istn. kanalizacji sanitarnej ks150, Rz.d.=111.17
D2.14	275.30	6423487.77	5671273.79	2.02	110.49	112.51	112.51	Studnia betonowa z dnem prefabr. Ø1,0m
	277.75				110.52			Likwidacja istn. kanalizacji sanitarnej ks150, Rz.d.=111.15
D2.15	280.95	6423493.41	5671274.37	1.93 1.73	110.55 110.75	112.50	112.48	Studnia betonowa z dnem prefabr. Ø1,0m
	285.15				110.77			Skrzyżowanie z proj. kablem energetycznym eN
	286.15				110.77			Skrzyżowanie z proj. kablem energetycznym eS
								Skrzyżowanie z proj. wodoc. de160, Rz.o.=110.50
	289.60				110.79			Likwidacja istn. kanalizacji sanitarnej ks150, Rz.d.=111.18
	290.75				110.79			Likwidacja istn. kabla energetycznego eNA Likwidacja istn. kanalizacji deszczowej kd250, Rz.d.=111.18
	292.70				110.80			Skrzyżowanie z proj. kablem energetycznym eN
D2.16	297.20	6423495.05	5671258.20	1.72	110.82	112.51	112.54	Studnia betonowa z dnem prefabr. Ø1,0m Proj. włączenie kanału Ø150, Rz.d.=111.34 Likwidacja istn. kanalizacji deszczowej kd100, Rz.d.=111.24
D2.17	320.40	6423497.64	5671235.17	1.49	110.91	112.47	112.40	Studnia betonowa z dnem prefabr. Ø1,0m Proj. włączenie kanału Ø150, Rz.d.=111.31 Likwidacja istn. kanalizacji deszczowej kd250, Rz.d.=111.20 Likwidacja istn. kanalizacji deszczowej kd250, Rz.d.=111.19
	326.50				110.93			Proj. obudowa prost. szer.=2.8m, wys.=3.1m, Rz.d.=107.53
	332.85				110.96			Skrzyżowanie z proj. gazoc. Ø110, Rz.o.=111.60 Likwidacja istn. kanalizacji deszczowej kd100, Rz.d.=111.04
D2.18	339.50	6423499.69	5671216.17	1.38	110.98	112.46	112.36	Studnia betonowa z dnem prefabr. Ø1,0m Proj. włączenie kanału Ø150, Rz.d.=111.47
D2.19	349.75	6423500.83	5671205.97	1.28	111.01	112.45	112.29	Studnia betonowa z dnem prefabr. Ø1,0m Proj. włączenie kanału Ø32, Rz.d.=111.34
	351.00				111.01			Skrzyżowanie z proj. kablem energetycznym eN
	358.20				111.03			Skrzyżowanie z proj. kanałem technologicznym, Rz.d.=107.54
D2.20	360.10	6423501.92	5671195.68	1.27	111.04	112.47	112.31	Studnia betonowa z dnem prefabr. Ø1,0m Proj. włączenie kanału Ø150, Rz.d.=111.46 Likwidacja istn. kanalizacji deszczowej kd150
	367.60				111.05			Likwidacja istn. kanalizacji deszczowej kd150
	371.05				111.06			Skrzyżowanie z proj. kablem energetycznym eN
D2.21	377.65	6423503.78	5671178.20	1.40	111.08	112.56	112.48	Studnia betonowa z dnem prefabr. Ø1,0m Proj. włączenie kanału Ø150, Rz.d.=111.51 Proj. włączenie kanału Ø150, Rz.d.=111.37

13.90 6.05 5.10 7.30 5.65 16.25 23.20 19.10 10.25 10.35 17.55

199.50m 0.3% 13.90m 1.1% 24.10m 0.4% 58.55m 0.3% 38.20m

de400 PP dwuścienne SN8 L=96.75m

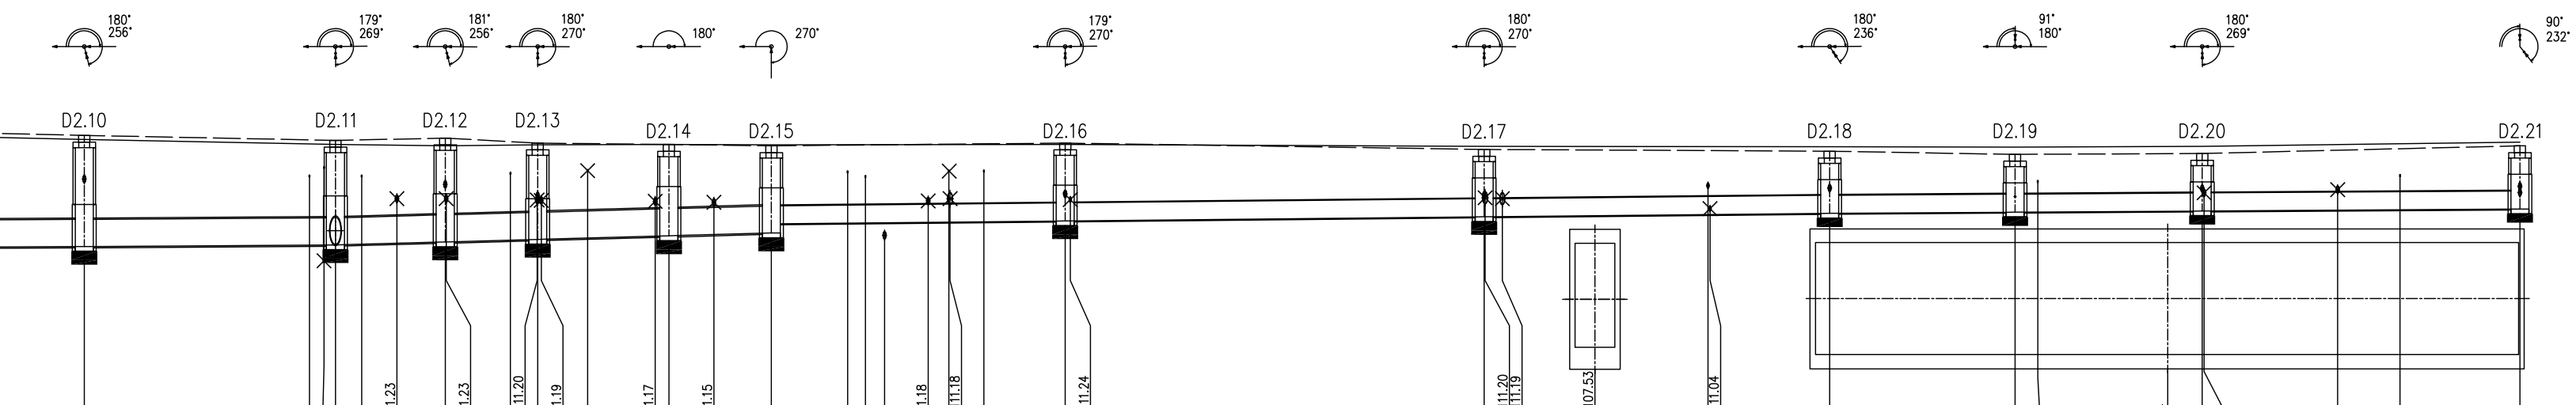LEGENDA:

- - - - - - - - - TEREN PROJEKTOWANY

———————— TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA:

1. USYTUOWANIE SIECI SKOORDYNOWANO Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

KONTRAPUNKT
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
30-701 Kraków, ul. Zabłocie 39 tel:012 296 02 71
32-065 Krzeszowice ul. Armii Krajowej 13/25 fax:012 296 02 70

temat	"Przebudowa i rozbudowa budynku nr 7, przebudowa budynku nr 9 dla potrzeb Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+"		Nr proj.: KON-16/11PW/IS-KD Data: Październik 2011
inwestor	Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 147/149 54-066 Wrocław		
obiekt	Budynek nr7 – Campus Pracze, 54-058 Wrocław, ul. Stabłowicka 147/149, Działki nr: 1/6, 1/9, 1/10, 1/11 AM-30; Obręb Pracze Odrzańskie.		
branża	Instalacje sanitarne – Sieci zewnętrzne		
faza	Projekt Wykonawczy	Numer uprawnień	
generalny projektant	mgr inż. arch. Aleksander Mirek	151/98	Podpis:
autorzy	mgr inż. Paweł Kasperski	MAP/0130/PWOS/04	Podpis:
			Podpis:
			Podpis:
			Podpis:
sprawdzający	mgr inż. Paweł Czernecki	MAP/0224/PWOS/10	Podpis:
treść	SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ – – PROFIL PODŁUŻNY		Nr rys.: S_KD_02 Skala: 1:100/250

KONTRAPUNKT
architektura & technologia

Prawa Autorskie zastrzeżone– Zespół Projektowy Kontrapunkt V– Projekt

UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!