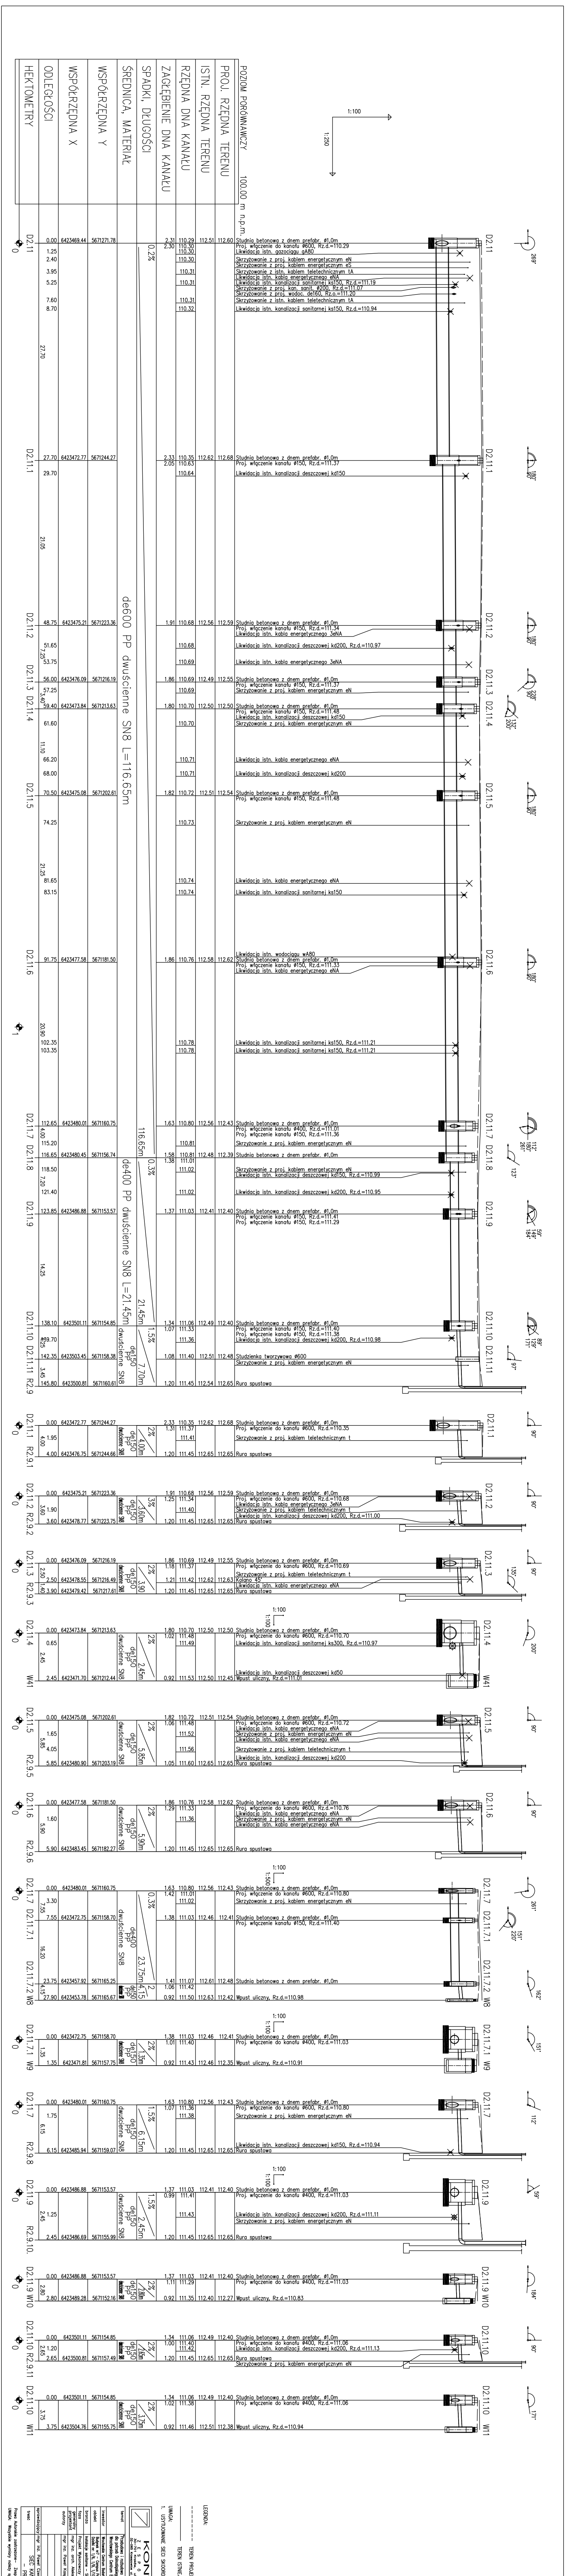
POZIOM PORÓWNAWCZY 100.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU
ISTN. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
WSPÓŁRZĘDNA Y
WSPÓŁRZĘDNA X
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
1:100
1:250
D2.11
D2.11.1
D2.11.2
D2.11.3
D2.11.4
D2.11.5
D2.11.6
D2.11.7
D2.11.8
D2.11.9
D2.11.10
D2.11.11
R2.9
de600 PP dwuścienne SN8 L=116.65m
de400 PP dwuścienne SN8 L=21.45m
Studnia betonowa z dnem prefabr. ø1,0m
Proj. włączenie do kanału ø600, Rz.d.=110.29
Likwidacja istn. gazociągu gA80
Skrzyżowanie z proj. kablem energetycznym eN
Skrzyżowanie z proj. kablem energetycznym eS
Skrzyżowanie z istn. kablem teletechnicznym tA
Likwidacja istn. kabla energetycznego eNA
Likwidacja istn. kanalizacji sanitarnej ks150, Rz.d.=111.19
Skrzyżowanie z proj. kan. sanit. ø200, Rz.d.=111.07
Skrzyżowanie z proj. wodoc. de160, Rz.o.=111.20
Likwidacja istn. kanalizacji sanitarnej ks150, Rz.d.=110.94
Studzienka tworzywowa ø600
Rura spustowa
Wpust uliczny
D2.11.10 W11
0.00 6423501.11 5671154.85 1.34 111.06 112.49 112.40
3.75 6423504.76 5671155.75 0.92 111.46 112.51 112.38
de150 PP dwuścienne SN8
2% 3.75m

LEGENDA:

- - - - - - TEREN PROJEKTOWANY

———— TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA:

1. USYTUOWANIE SIECI SKOORDYNOWANO Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

KONTRAPUNKT
Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W Y
30-701 Kraków, ul. Zabłocie 39 tel:012 296 02 71
32-065 Krzeszowice ul. Armii Krajowej 13/25 fax:012 296 02 70

temat	"Przebudowa i rozbudowa budynku nr 7, przebudowa budynku nr 9 dla potrzeb Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+"		Nr proj.: KOM-16/11PW/S-KD Data: Październik 2011
inwestor	Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 147/149 54-066 Wrocław		
obiekt	Budynek nr7 – Campus Pracze, 54-058 Wrocław, ul. Stabłowicka 147/149, Działki nr: 1/6, 1/9, 1/10, 1/11 AM-30; Obręb Pracze Odrzańskie.		
branża	Instalacje sanitarne – Sieci zewnętrzne		
faza	Projekt Wykonawczy	Numer uprawnień	
generalny projektant	mgr inż. arch. Aleksander Mirek	151/98	Podpis:
autorzy	mgr inż. Paweł Kasperski	MAP/0130/PWOS/04	Podpis:
			Podpis:
			Podpis:
			Podpis:
sprawdzający	mgr inż. Paweł Czernecki	MAP/0224/PWOS/10	Podpis:
treść	SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ – – PROFIL PODŁUŻNY		Nr rys.: S_KD_04 Skala: 1:100/250

KONTRAPUNKT
architektura & technologia

Prawa Autorskie zastrzeżone– Zespół Projektowy Kontrapunkt V– Projekt
UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!